


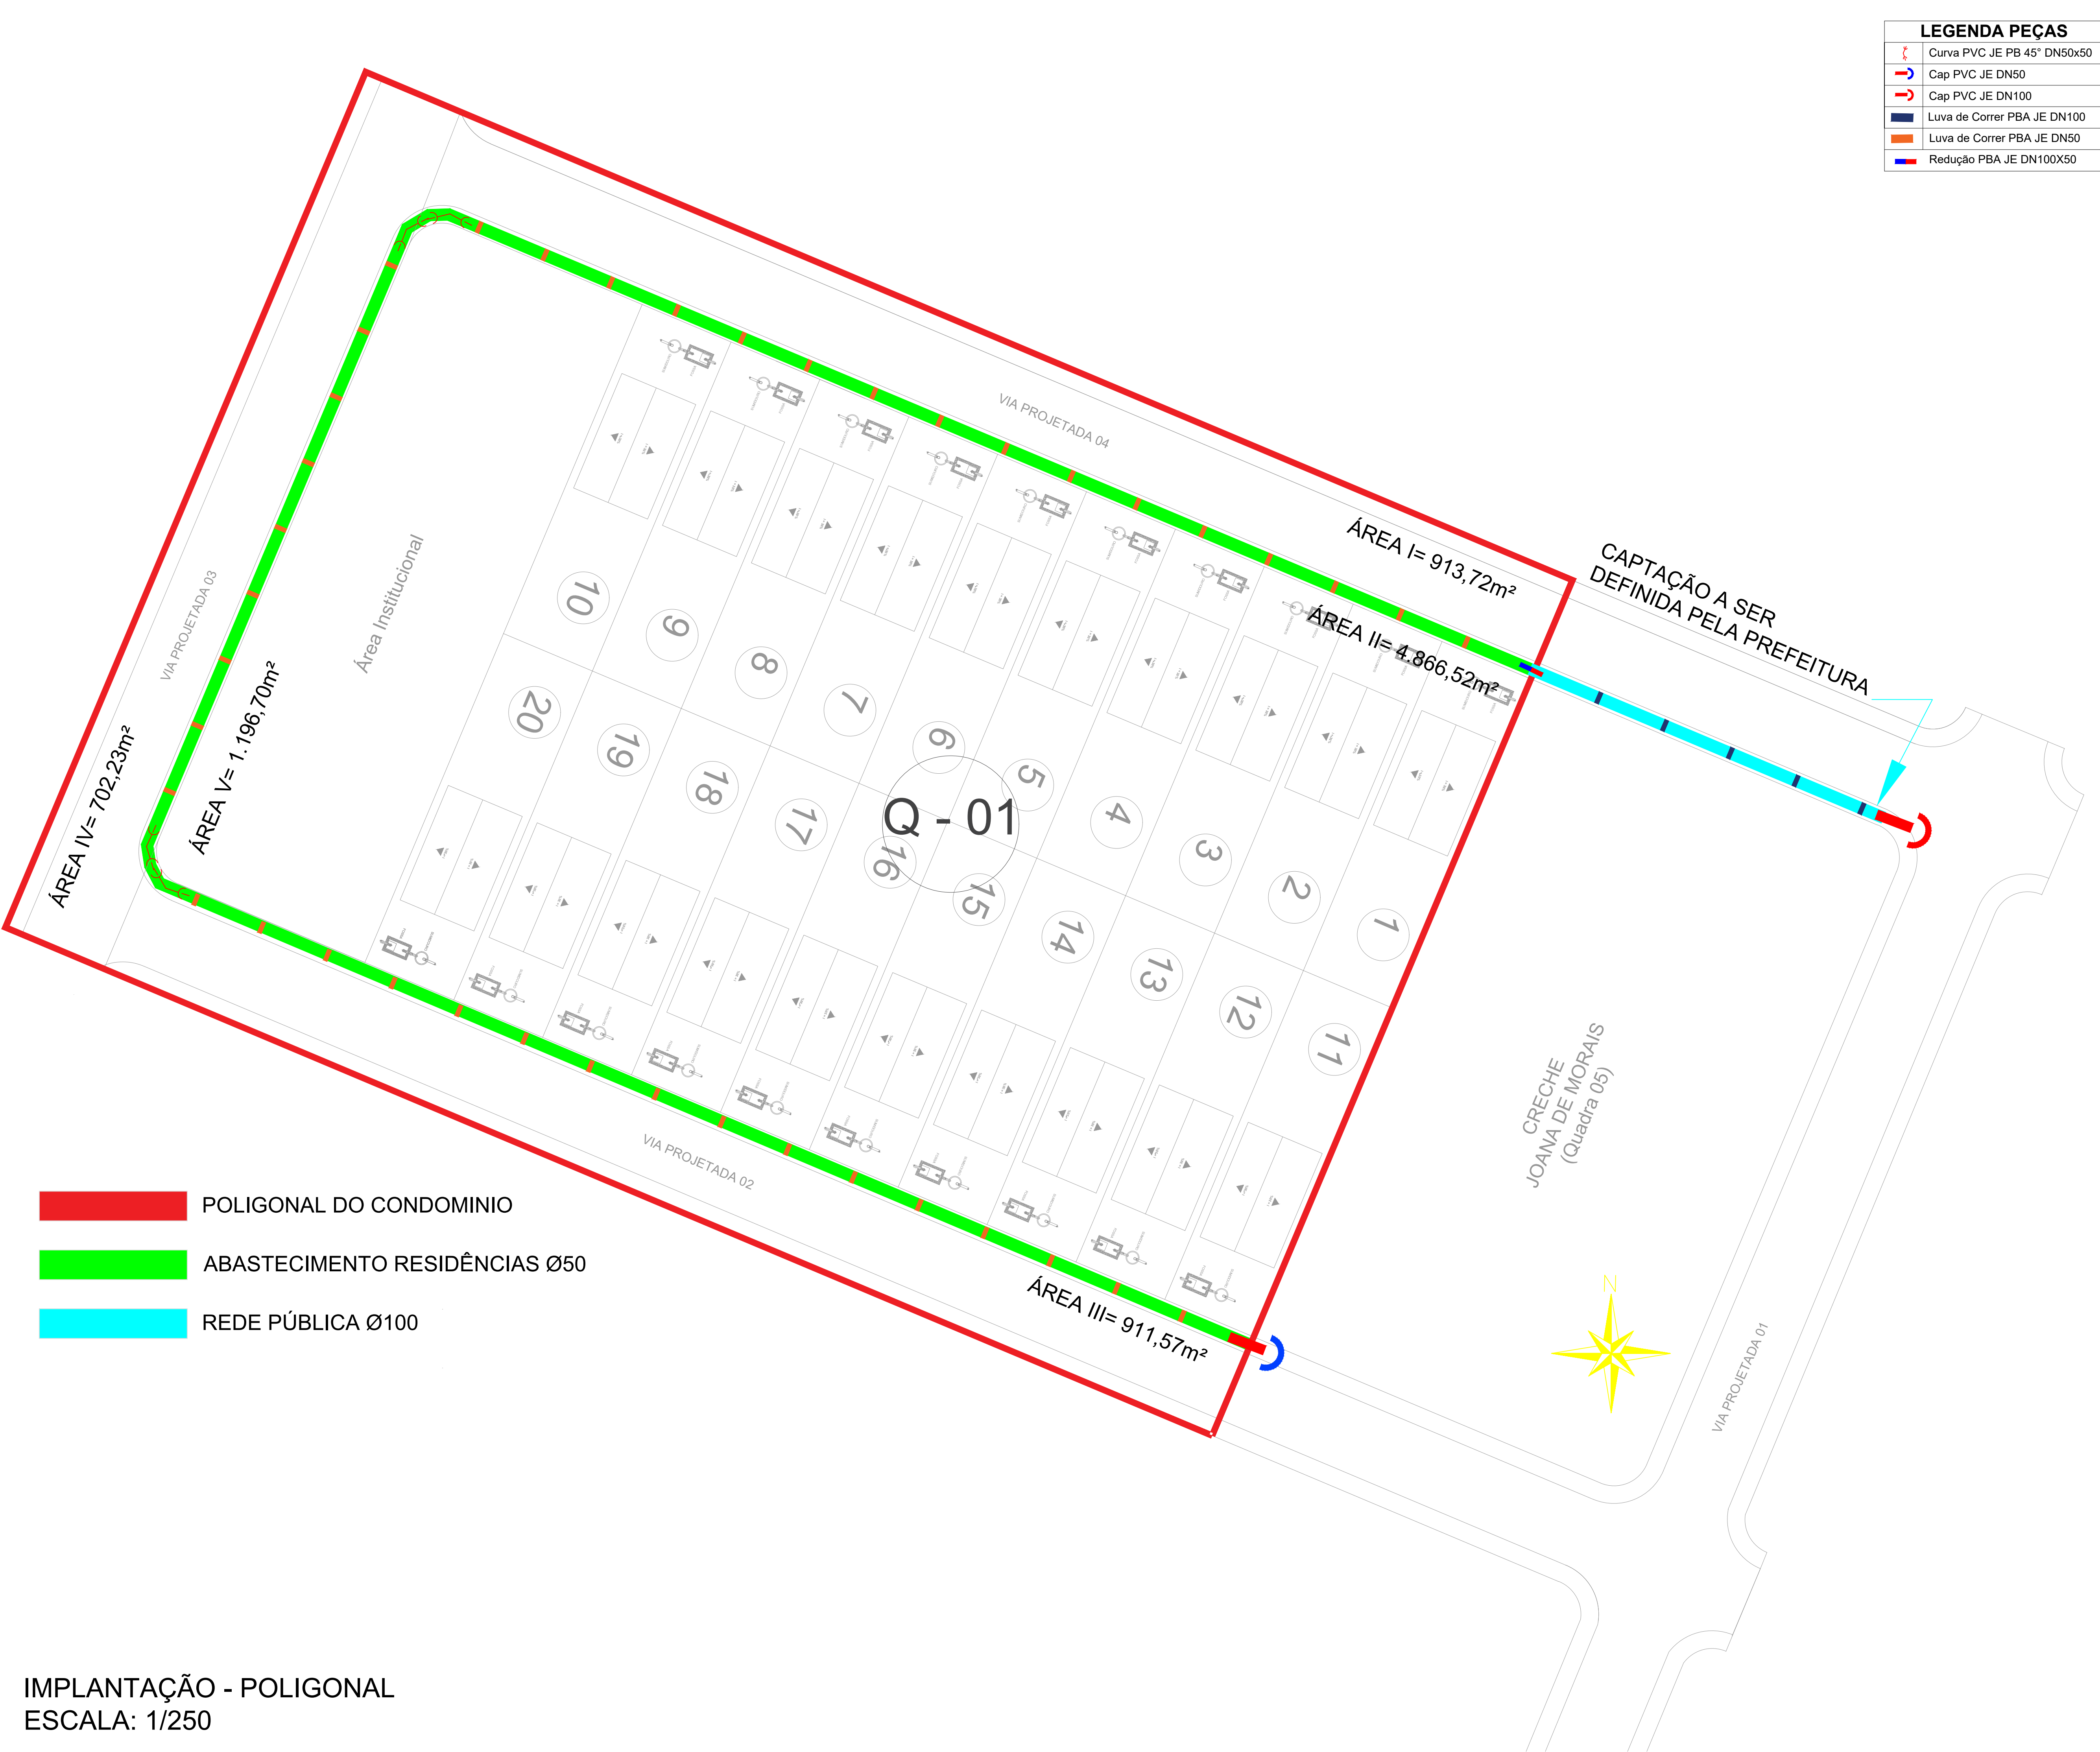

IMPLANTAÇÃO - POLIGONAL
ESCALA: 1/250

LEGENDA PEÇAS	
	Curva PVC JE PB 45° DN50x50
	Cap PVC JE DN50
	Cap PVC JE DN100
	Luva de Correr PBA JE DN100
	Luva de Correr PBA JE DN50
	Redução PBA JE DN100X50

LEGENDA REDE DE PROLONGAMENTO	
DESCRIÇÃO	TOTAL DE PQS
Cap PVC JE DN100	01
Luva de Correr PBA JE DN100	05
Tubo PVC PBA JEI CL 15 – DN 100 / DE 110 (Rede de Distribuição)	32.23 m
REDE DISTRIBUIÇÃO PROJETO TOTAL (quantidade por diâmetro, acima)	32.23 m

* Para estas peças apresentamos detalhes específicos de suas montagens hidromecânicas neste mesmo desenho

LEGENDA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	
DESCRIÇÃO	TOTAL DE PQS
Cap PVC JE DN50	01
Curva PVC JE PB 45° DN50x50	04
Redução PBA JE DN100X50	01
Luva de Correr PBA JE DN50	41
Tubo PVC PBA JEI CL 15 - DN 50 / DE 60 (Rede de Distribuição)	261.51 m
REDE DISTRIBUIÇÃO PROJETO TOTAL (quantidade por diâmetro, acima)	261.51 m

* Para estas peças apresentamos detalhes específicos de suas montagens hidromecânicas neste mesmo desenho

PROPRIETÁRIO: FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.09.30 17:58:27 -03'00'


PROJETO:

CONSTRUÇÃO:

FOLHA 01-01
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONIS - FNHIS
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU - PB
LOCALIDADE: PITIMBU - PB

DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
CÓPIA	SET/2025			
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	
INDICADAS	ABASTECIMENTO - PITIMBU	

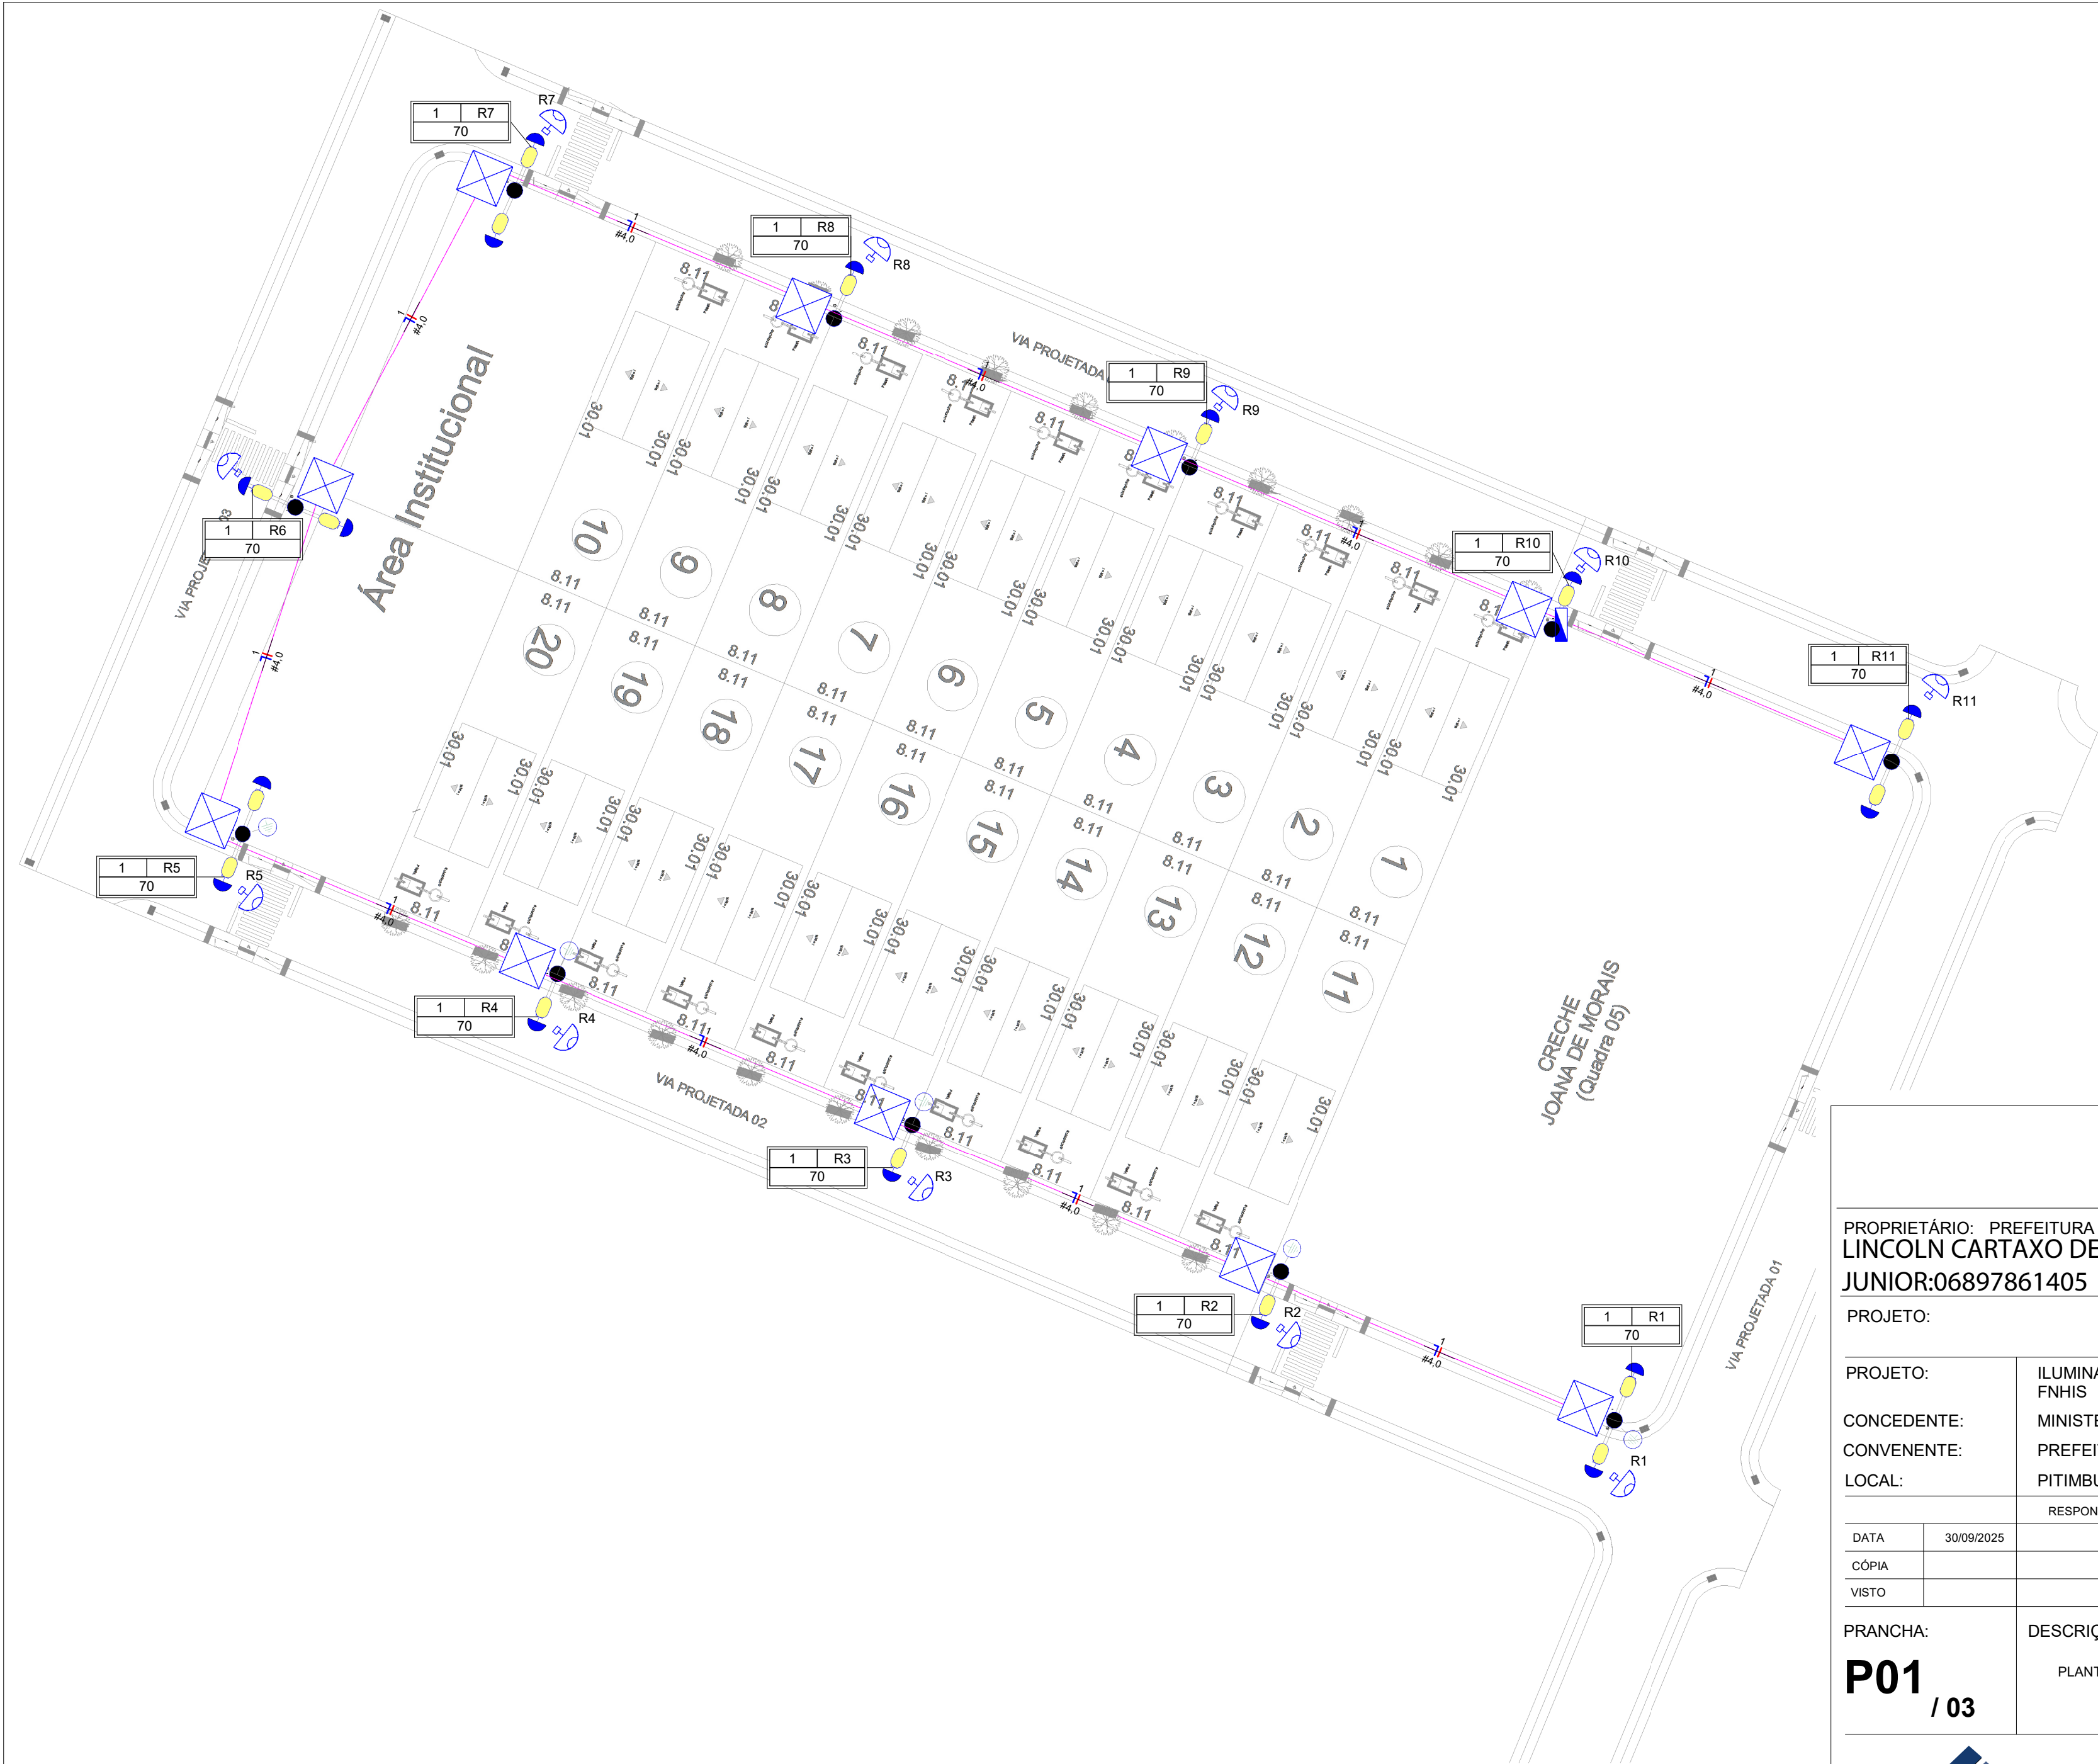

Rede 13,8kV	
Rede BT	
Iluminação Pública (enterrada) h= -0,70cm	
Iluminação Pública (enterrada) h= -1,00m	

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.09.30 17:45:30 -03'00'

PROJETO:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS		
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DAS CIDADES		
CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU - PB		
LOCAL:	PITIMBU - PB		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA	DADOS
DATA	30/09/2025		
CÓPIA			
VISTO			
PRANCHA:	DESCRIÇÃO:	ESCALA:	
P01 / 03	PLANTA BAIXA - GERAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA	INDICADA	



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com


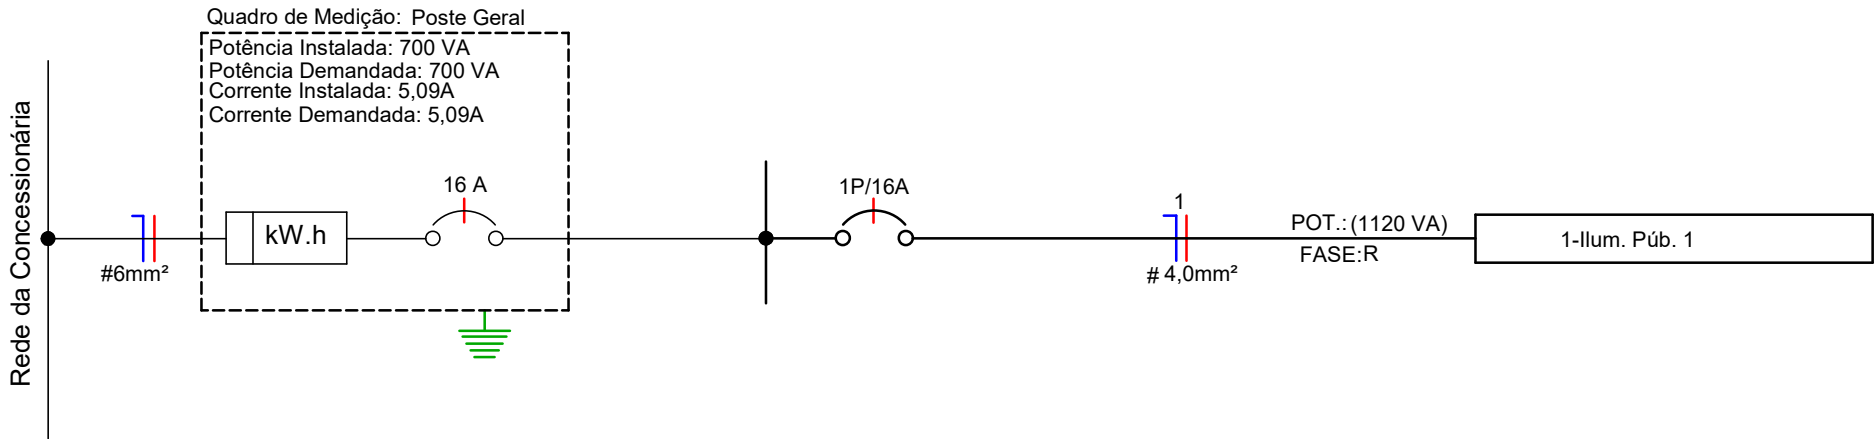



DIAGRAMA UNIFILAR - QDC 1

LEGENDA - PLANTA BAIXA	
	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada de Piso 2P+T, 10A
	Tomada de Piso 2P+T, 20A
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
	Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
	Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
	Pulsador
	Ponto para campainha
	Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Dimer (Variador de Luminosidade)
	Relé Sensor
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
	Ponto de luz embutido no teto
	Ponto de luz na parede a 180cm do piso acabado
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto de PEAD embutido no piso
	Caixa de medição padrão Energisa modelo CMI - 01
	Medidor de energia, em Caixa padrão
<	


MONTAGEM LUMINÁRIA
DECORATIVA ORNAMENTAL
LED COM DIFUSOR EM
VIDRO.
PASSO 1 - 6

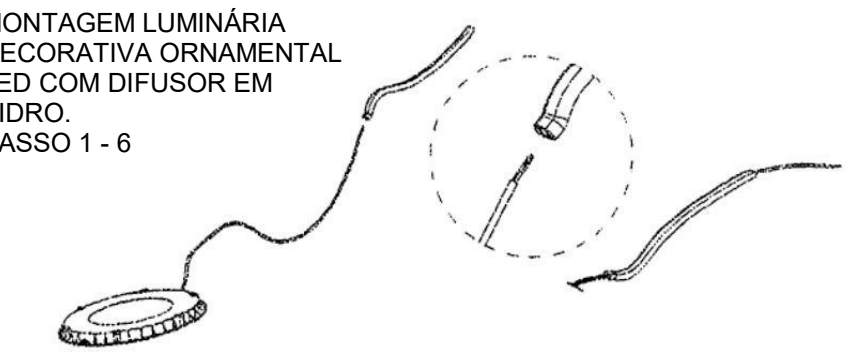


Passo 1
Encaixar a haste de suporte (selecione uma haste de suporte com uma ranhura em U na parte inferior).

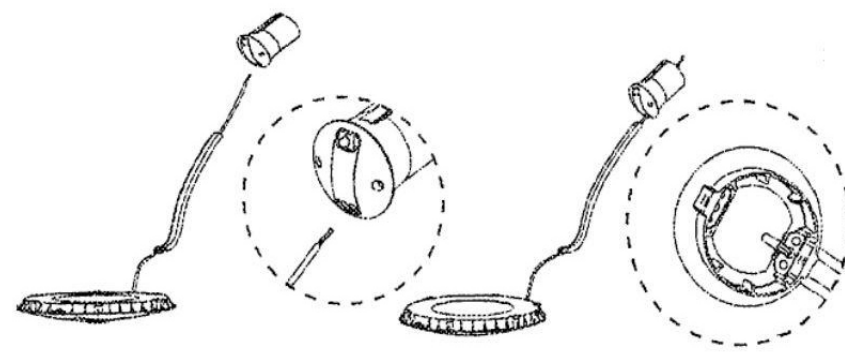


Passo 2
Rosqueamento do braço de luz.

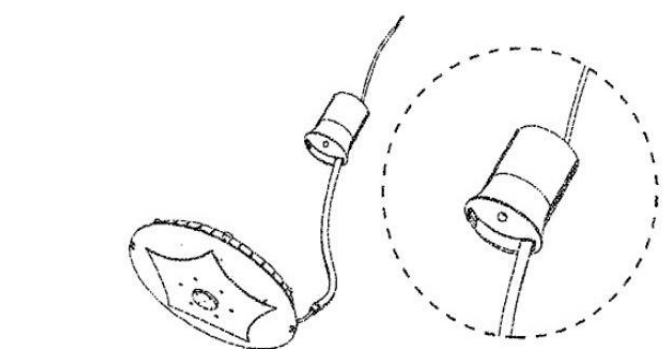


Passo 3
A haste de suporte é inserida no orifício da haste da lâmpada 1.

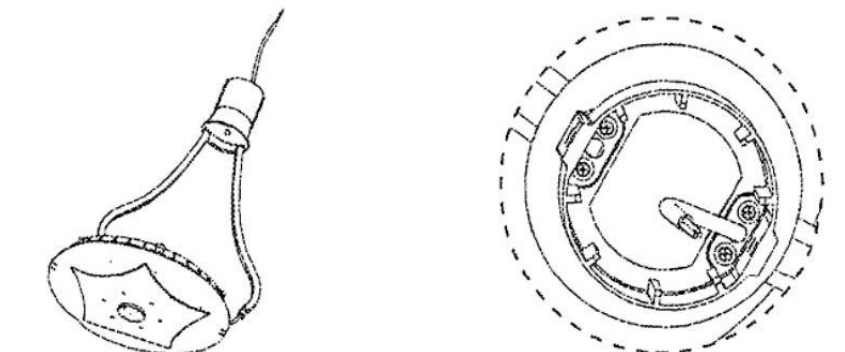


Passo 4
A haste de suporte é inserida no orifício da haste da lâmpada 2.

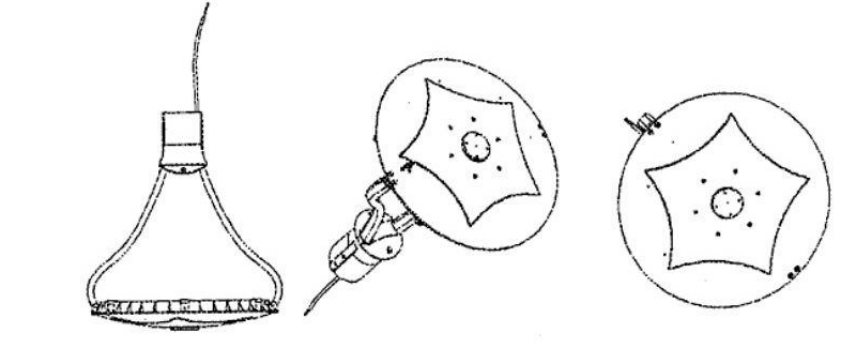



Passo 5
Ajuste e fixe a outra extremidade da haste de suporte. (Ao instalar a haste de suporte com o fio de alimentação, tenha cuidado para não danificar a capa do fio.)

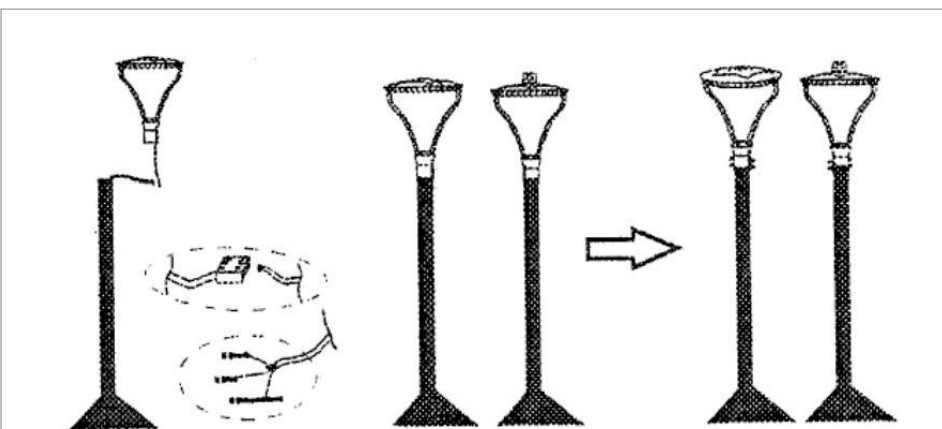

Passo 6
Fiação e instalação das luzes.

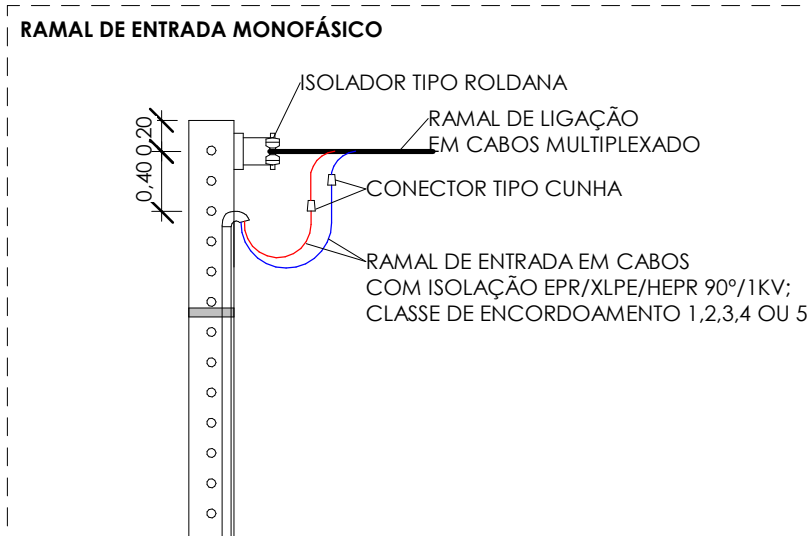

NOTAS:
1- As conexões devem ser isoladas através de fita isolante de auto-fusão e recoberta com fita isolante em PVC.

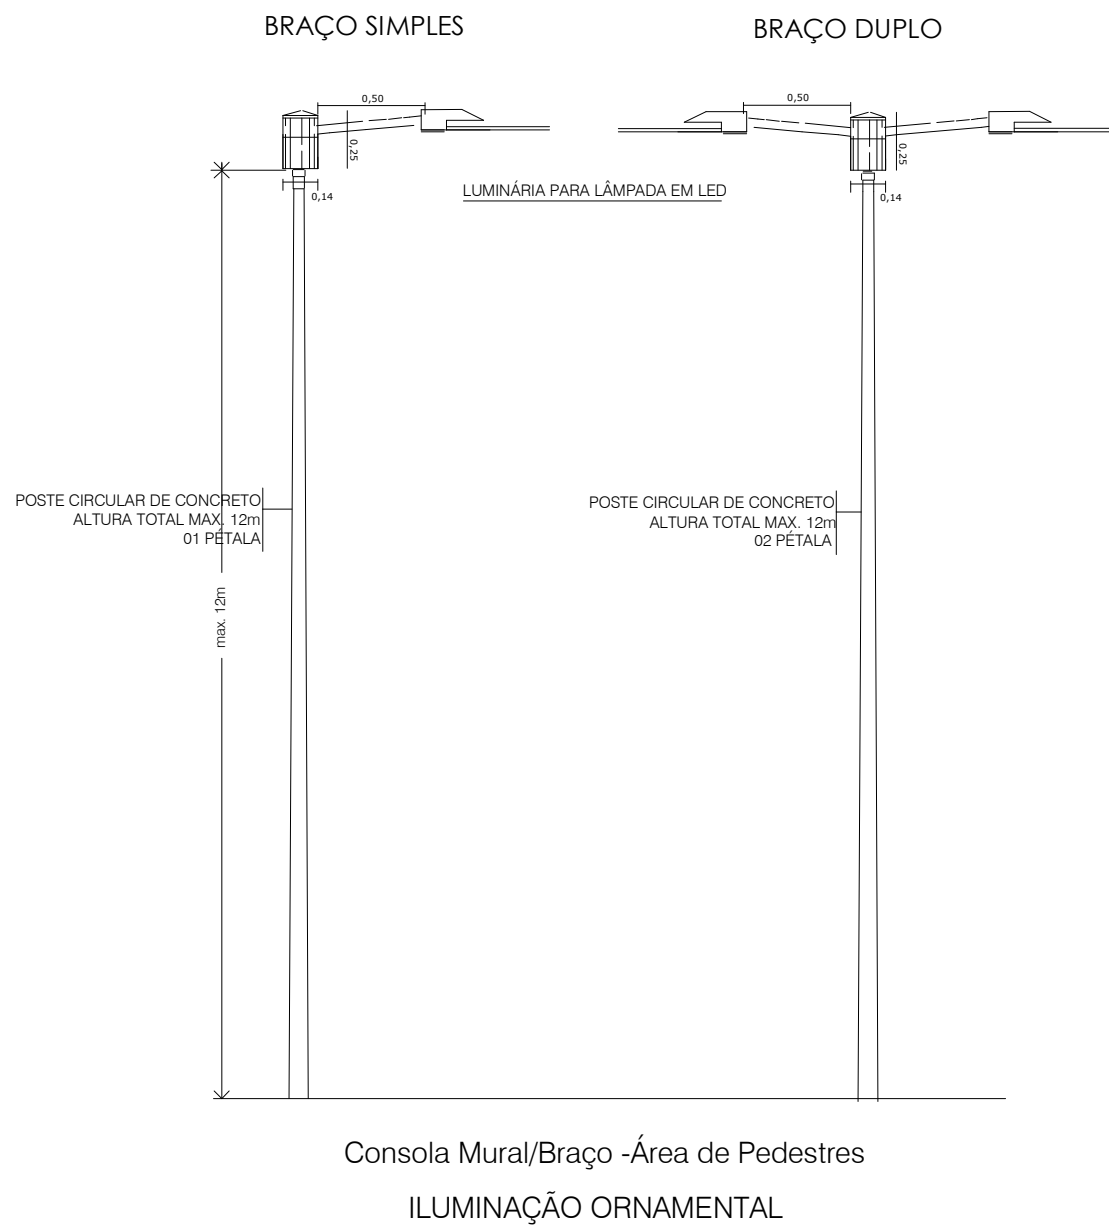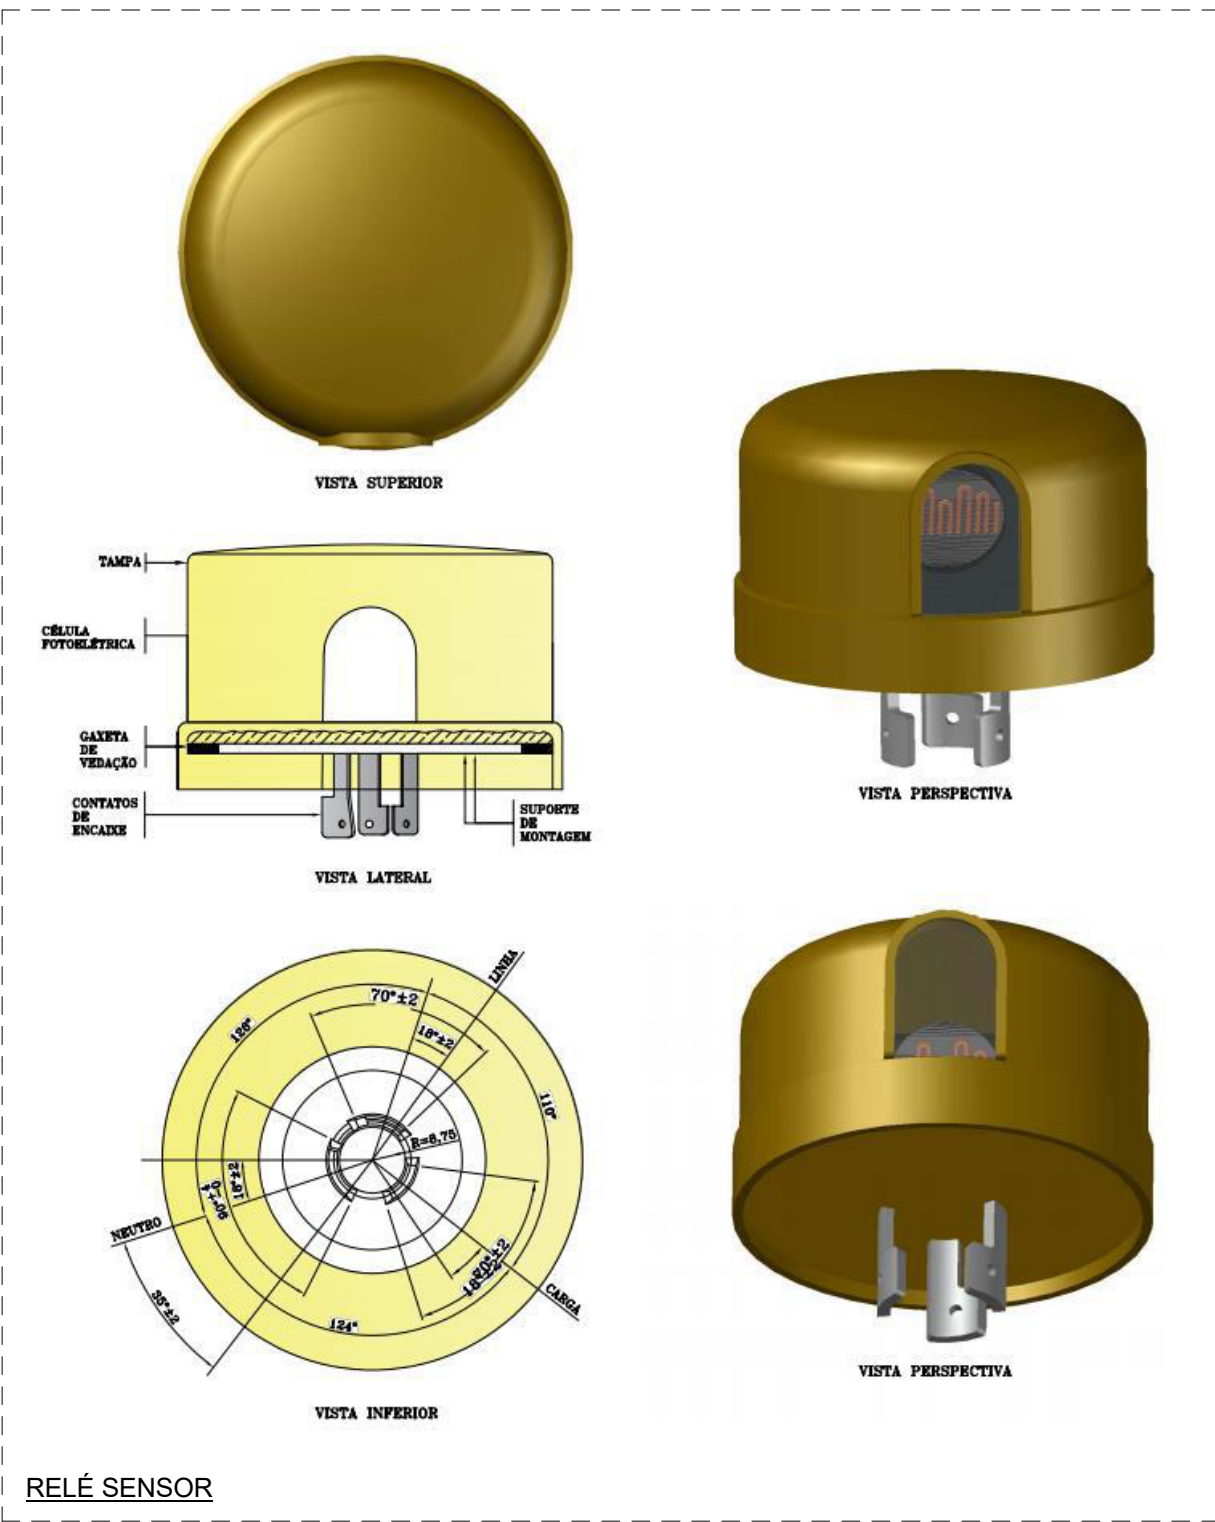


DETALHAMENTO DO SUPORTE PARA
FIXAÇÃO
DE LUMINÁRIAS DE DUAS LÂMPADAS (B-2)
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL
SUPORTE CENTRAIS PARA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS,
FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS (1010/1020) ZINCADOS,
COM ÂNGULOS 5° A 15° E ENCAIXE COM Ø DE 130mm


DETALHE - SUPORTE



DETALHE - SUPORTE

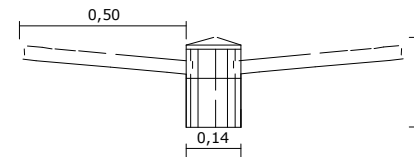

PERSPECTIVA

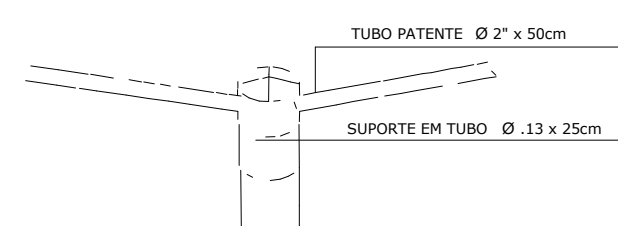


Painel: QDC - 01

Localização: Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)

Alimentado por:

Montagem: Embutido

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA</
----------	-----------	------------	---------	---------------------	----	--------------------	----------------------	-------

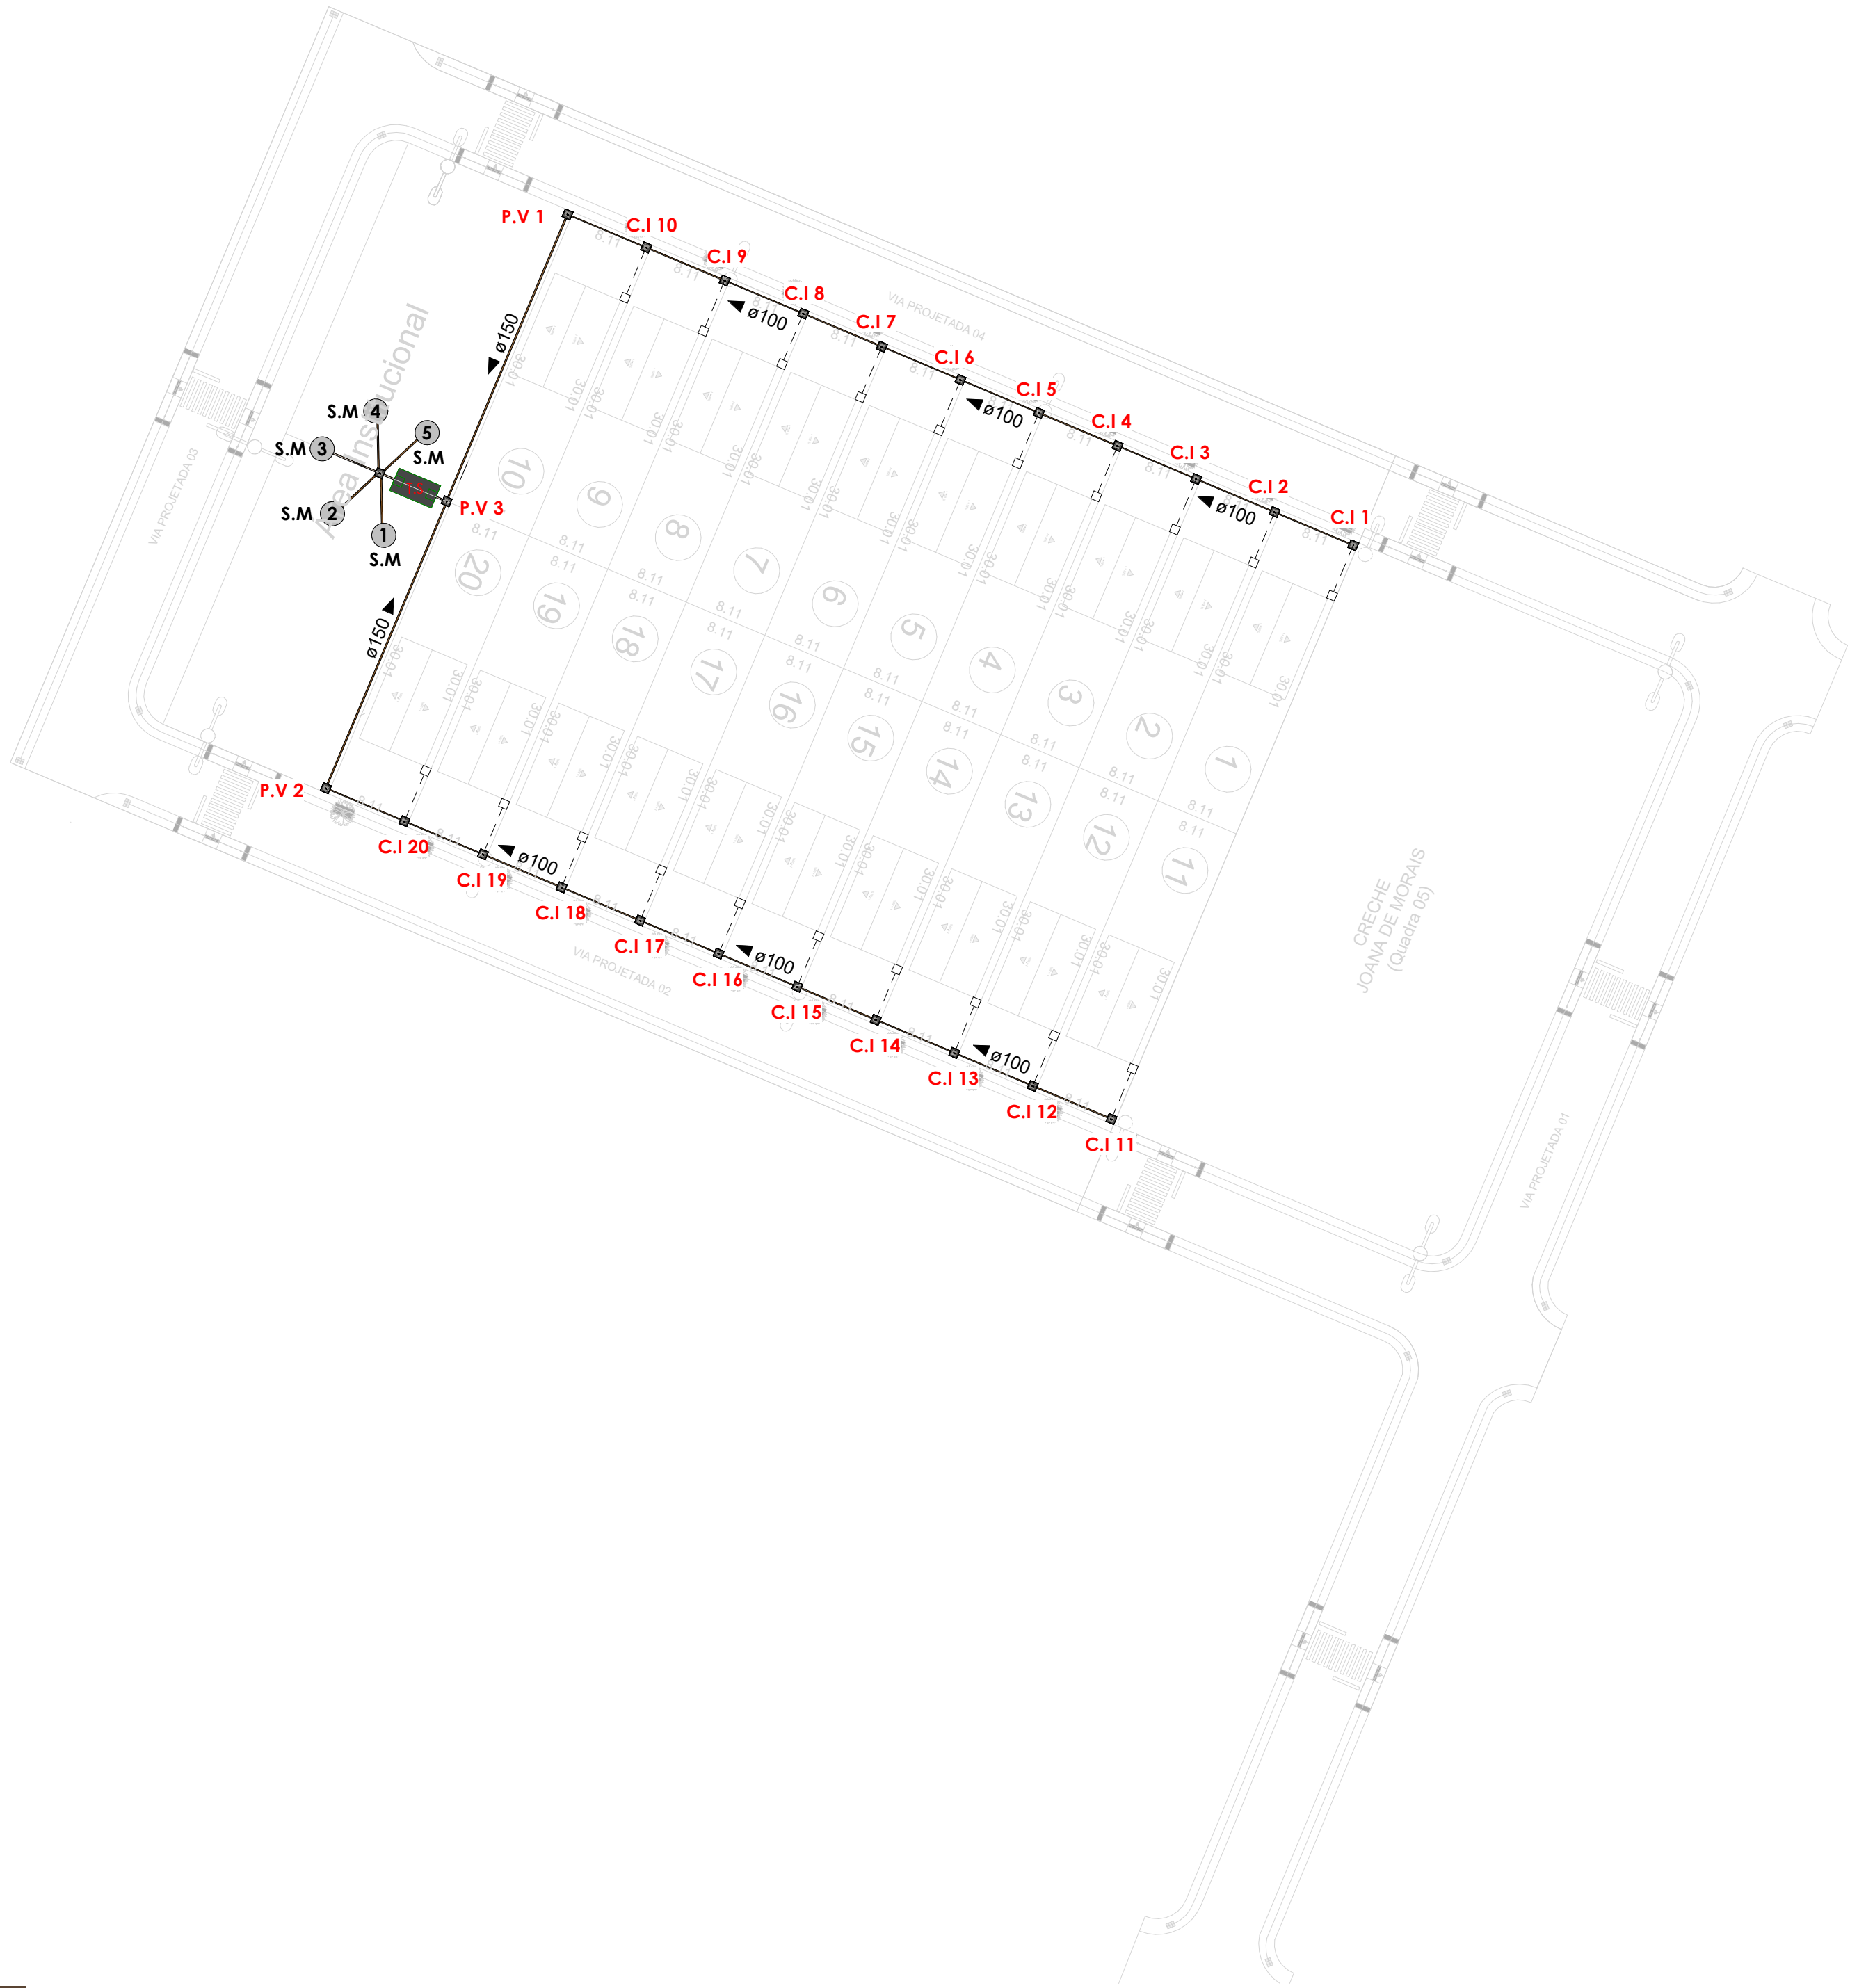

LEGENDA:

P.V. -POÇO DE VISITA

T.S. -TANQUE SÉPTICO

C.I. -CAIXA DE INSPEÇÃO

S.M. -SUMIDOURO

Ø150 -TUBULAÇÃO PVC BRANCO - ESGOTO

Ø100 -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO

Ø80 -TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

TQ-nn -TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

CV-nn -COLUNA DE VENTILAÇÃO
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

AF-nn -COLUNA DE ÁGUA FRIA (BARRILETE)
nn: número da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

CONFORME SUGERIDO PELA ABNT NBR 17076, É NECESSÁRIO UM ESTUDO TÉCNICO DO SOLO PARA VERIFICAÇÃO DA ABSORÇÃO DO SOLO EXISTENTE. O PRESENTE PROJETO NÃO CONTEMPLA OS DADOS DO SOLO LOCAL DESTA EMPREENDIMENTO, VISTO QUE NÃO FOI ENCAMINHADO PELO PROPRIETÁRIO. TAIS CÁLCULOS AQUI DESCRITOS SÃO INTERPRETADOS COMO MODELO PADRÃO E QUE NÃO CARACTERIZAM A SITUAÇÃO REAL.


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.10.08 11:36:04 -03'00'


PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

PROJETO:	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA UNIDADE HABITACIONAL		
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DAS CIDADES		
CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU - PB		
LOCAL:	PITIMBU - PB		
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
DATA	03/10/2025	LINCOLN CARTAXO	
CÓPIA			
VISTO			
PRANCHA:	DESCRIÇÃO:	ESCALA:	
01 / 01	PLANTA BAIXA - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARTICULAR TANQUE SÉPTICO E SUMIDOUROS	INDICADA	



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com

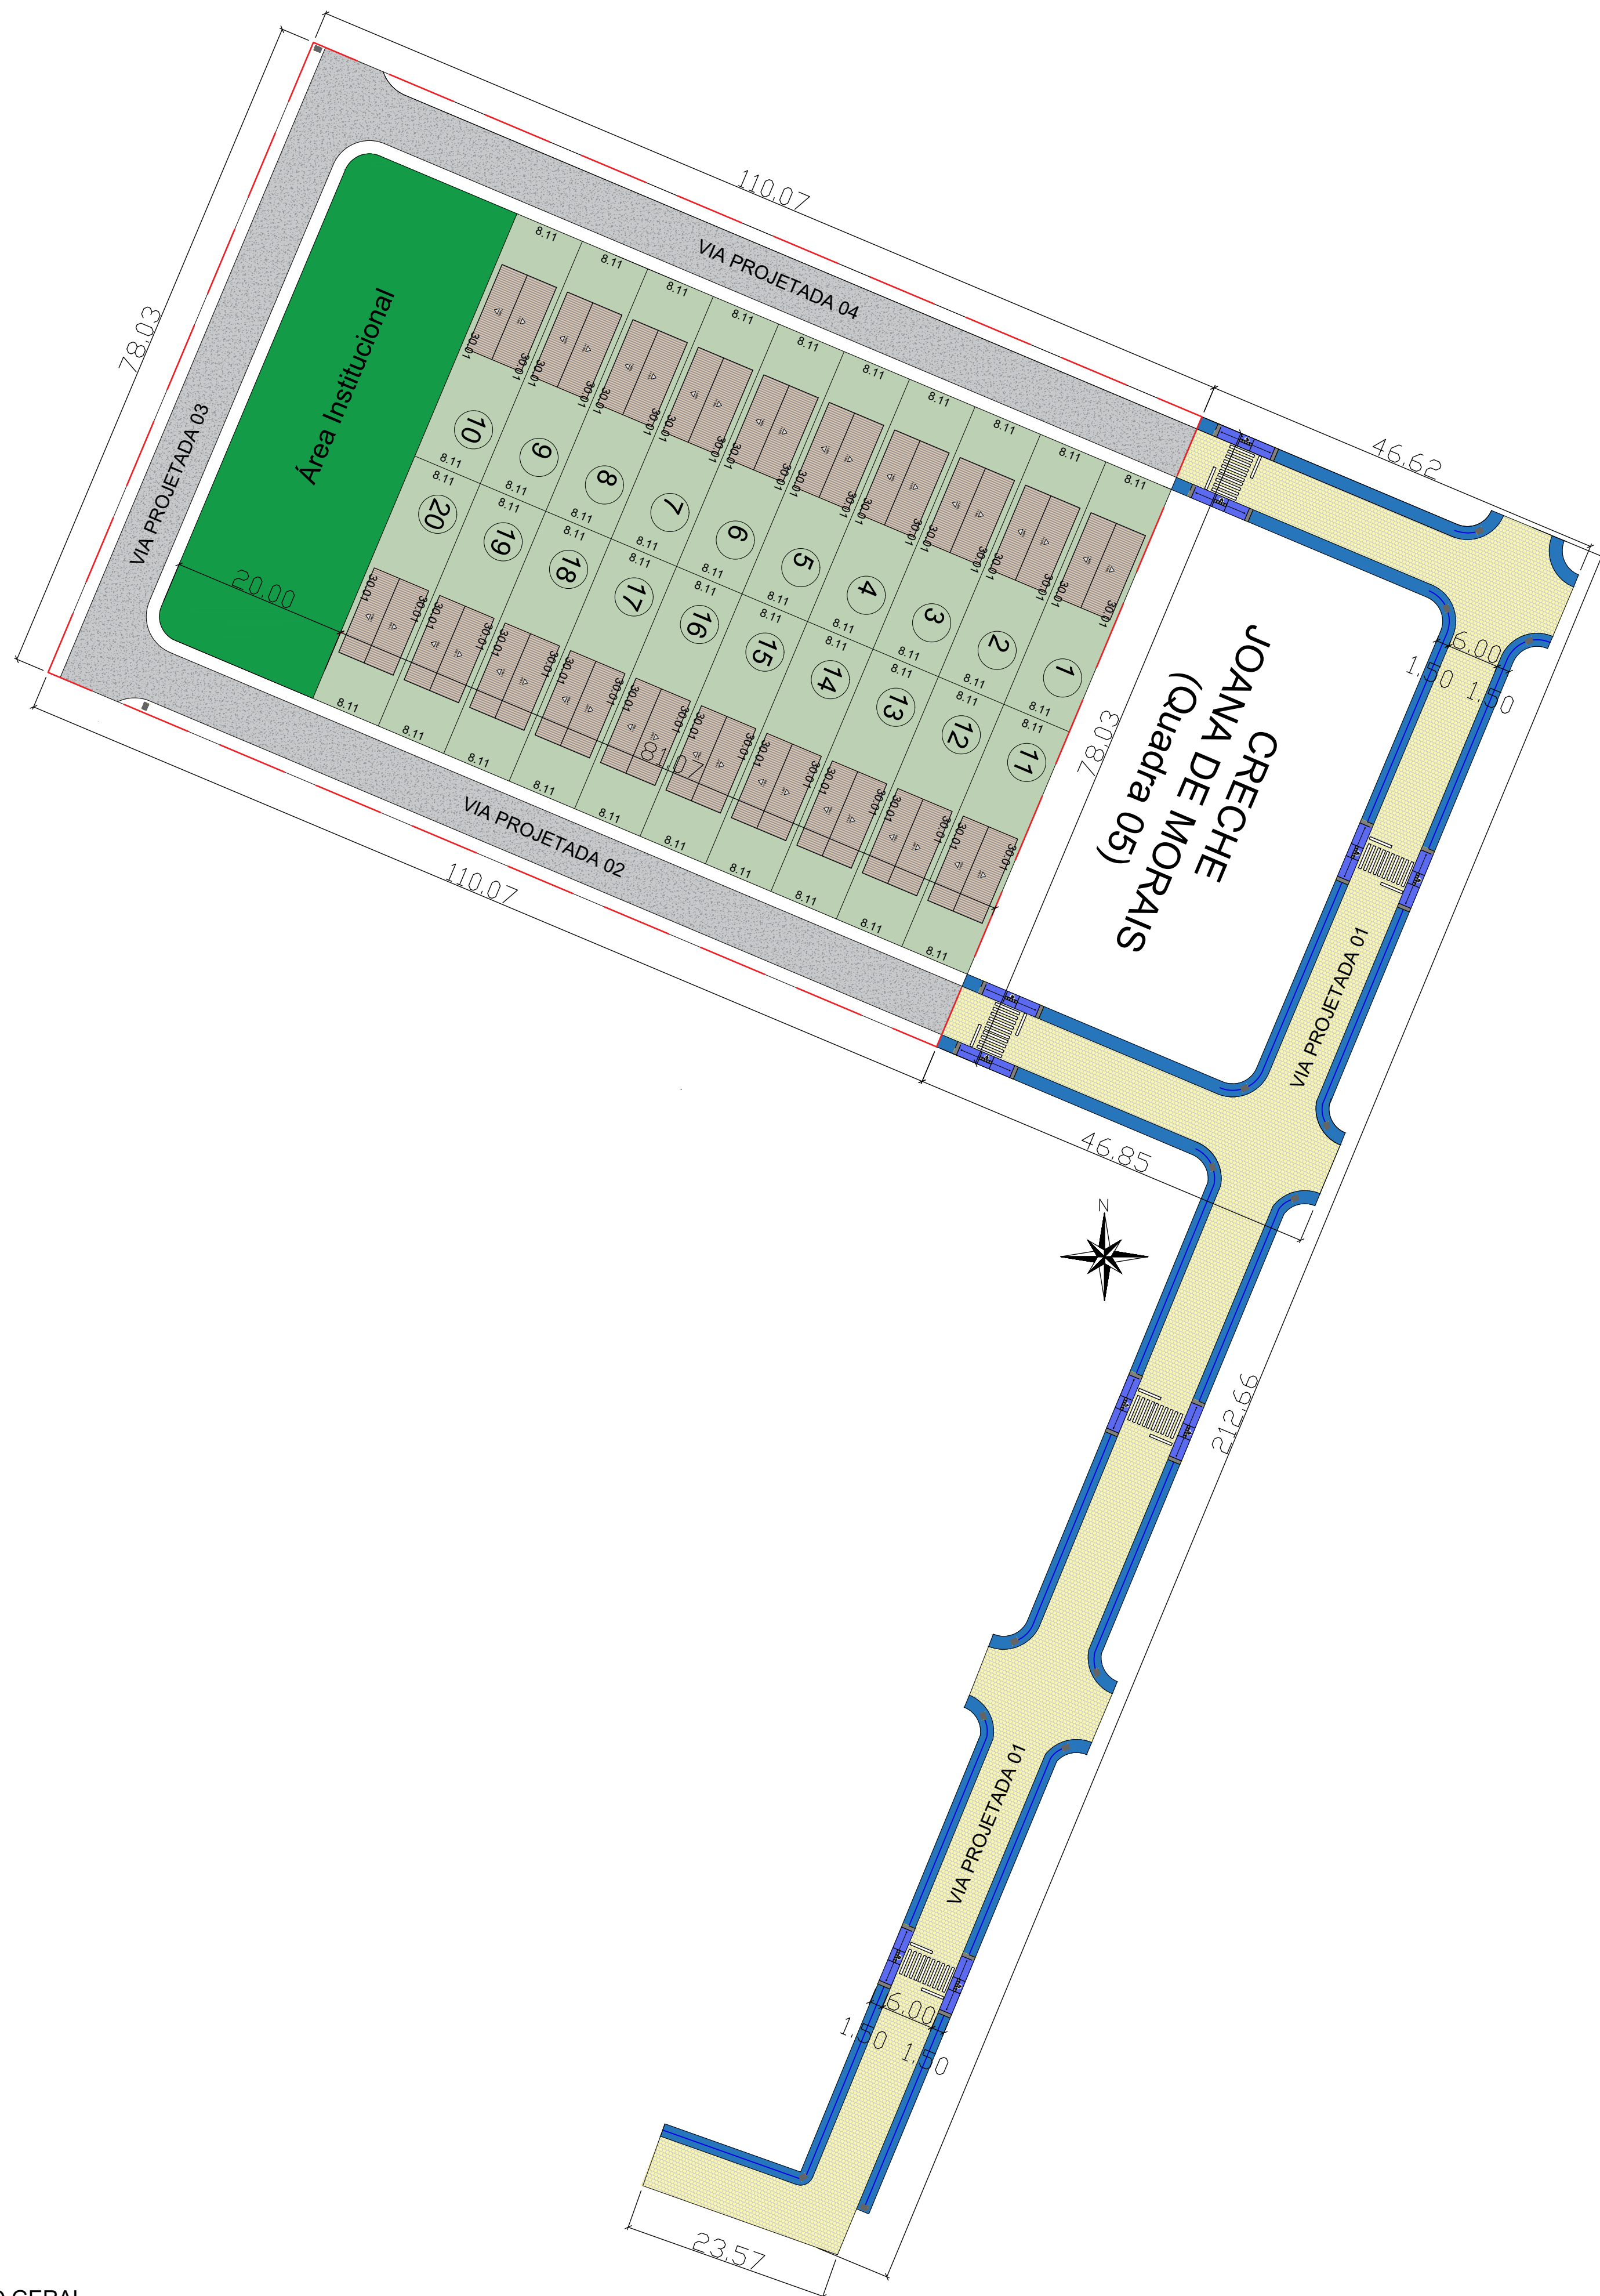

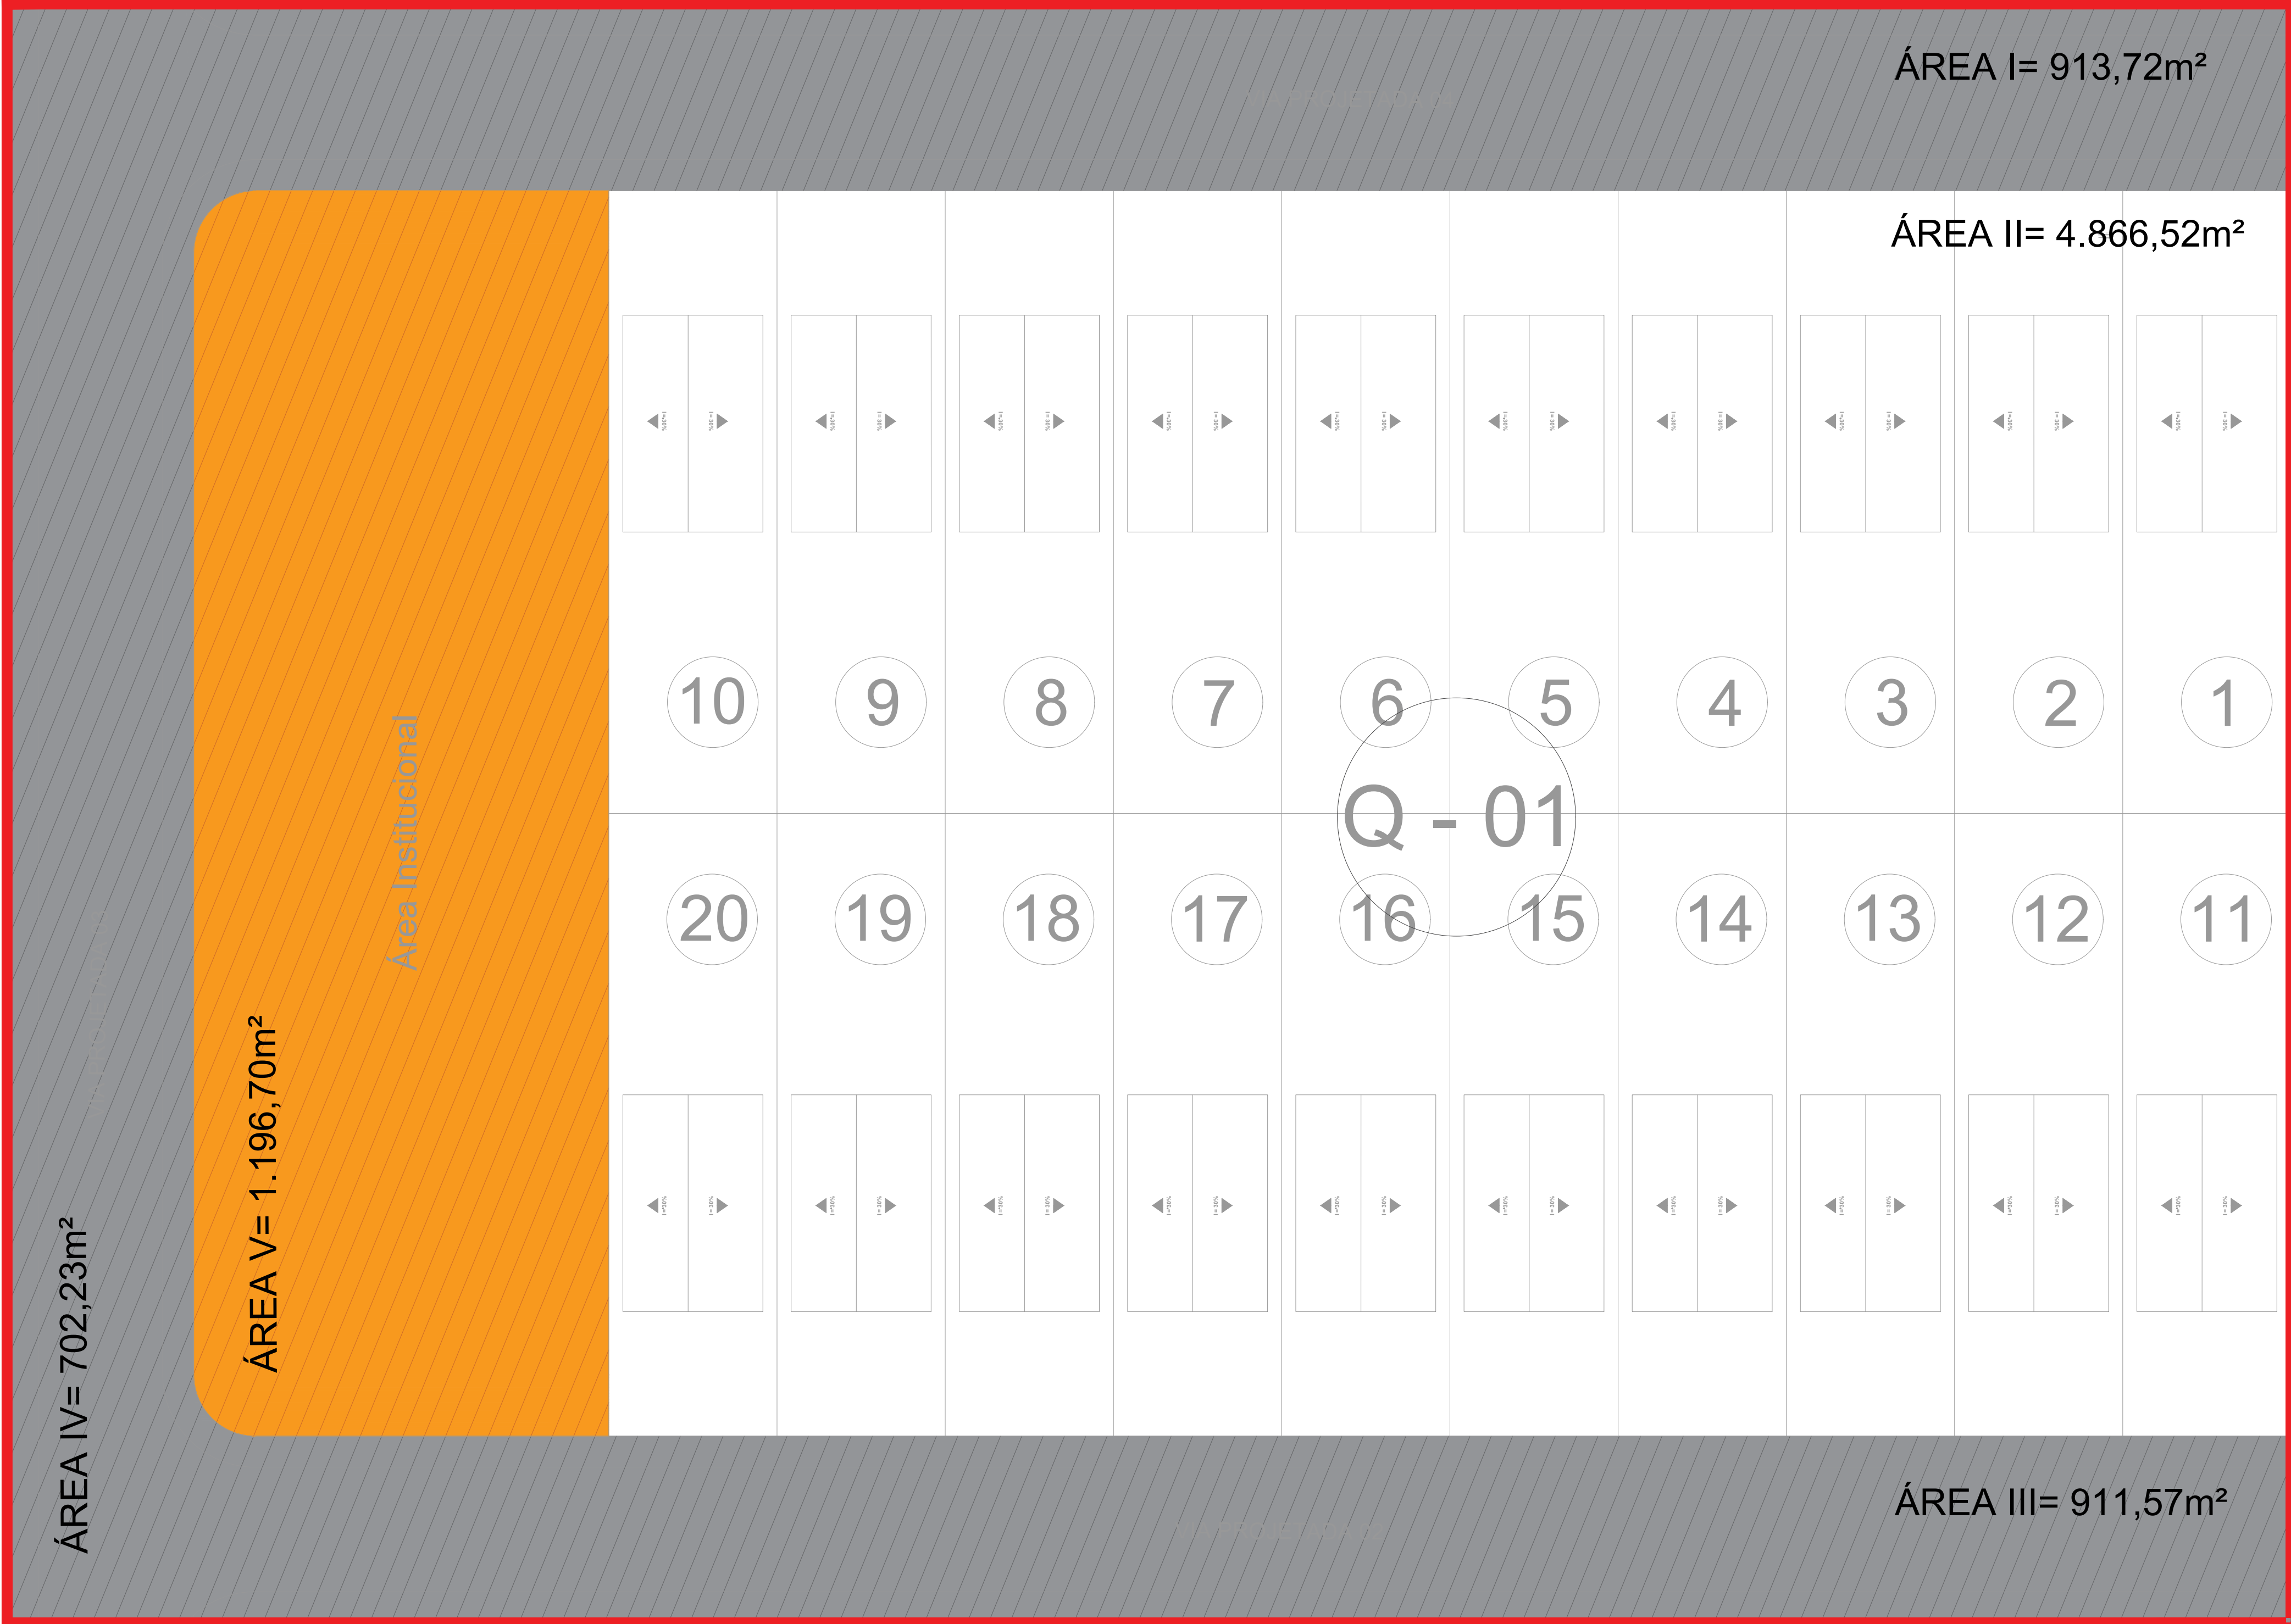













<



